




**M.R.C.
D'ANTOINE-LABELLE**

**SCHÉMA DE COUVERTURE DES RISQUES
SÉCURITÉ INCENDIE
SECTEUR CENTRE**

**ZONES AVEC DES DÉBITS THÉORIQUES
DE 1 150 ET 1 500 L/MIN
APRÈS OPTIMISATION**

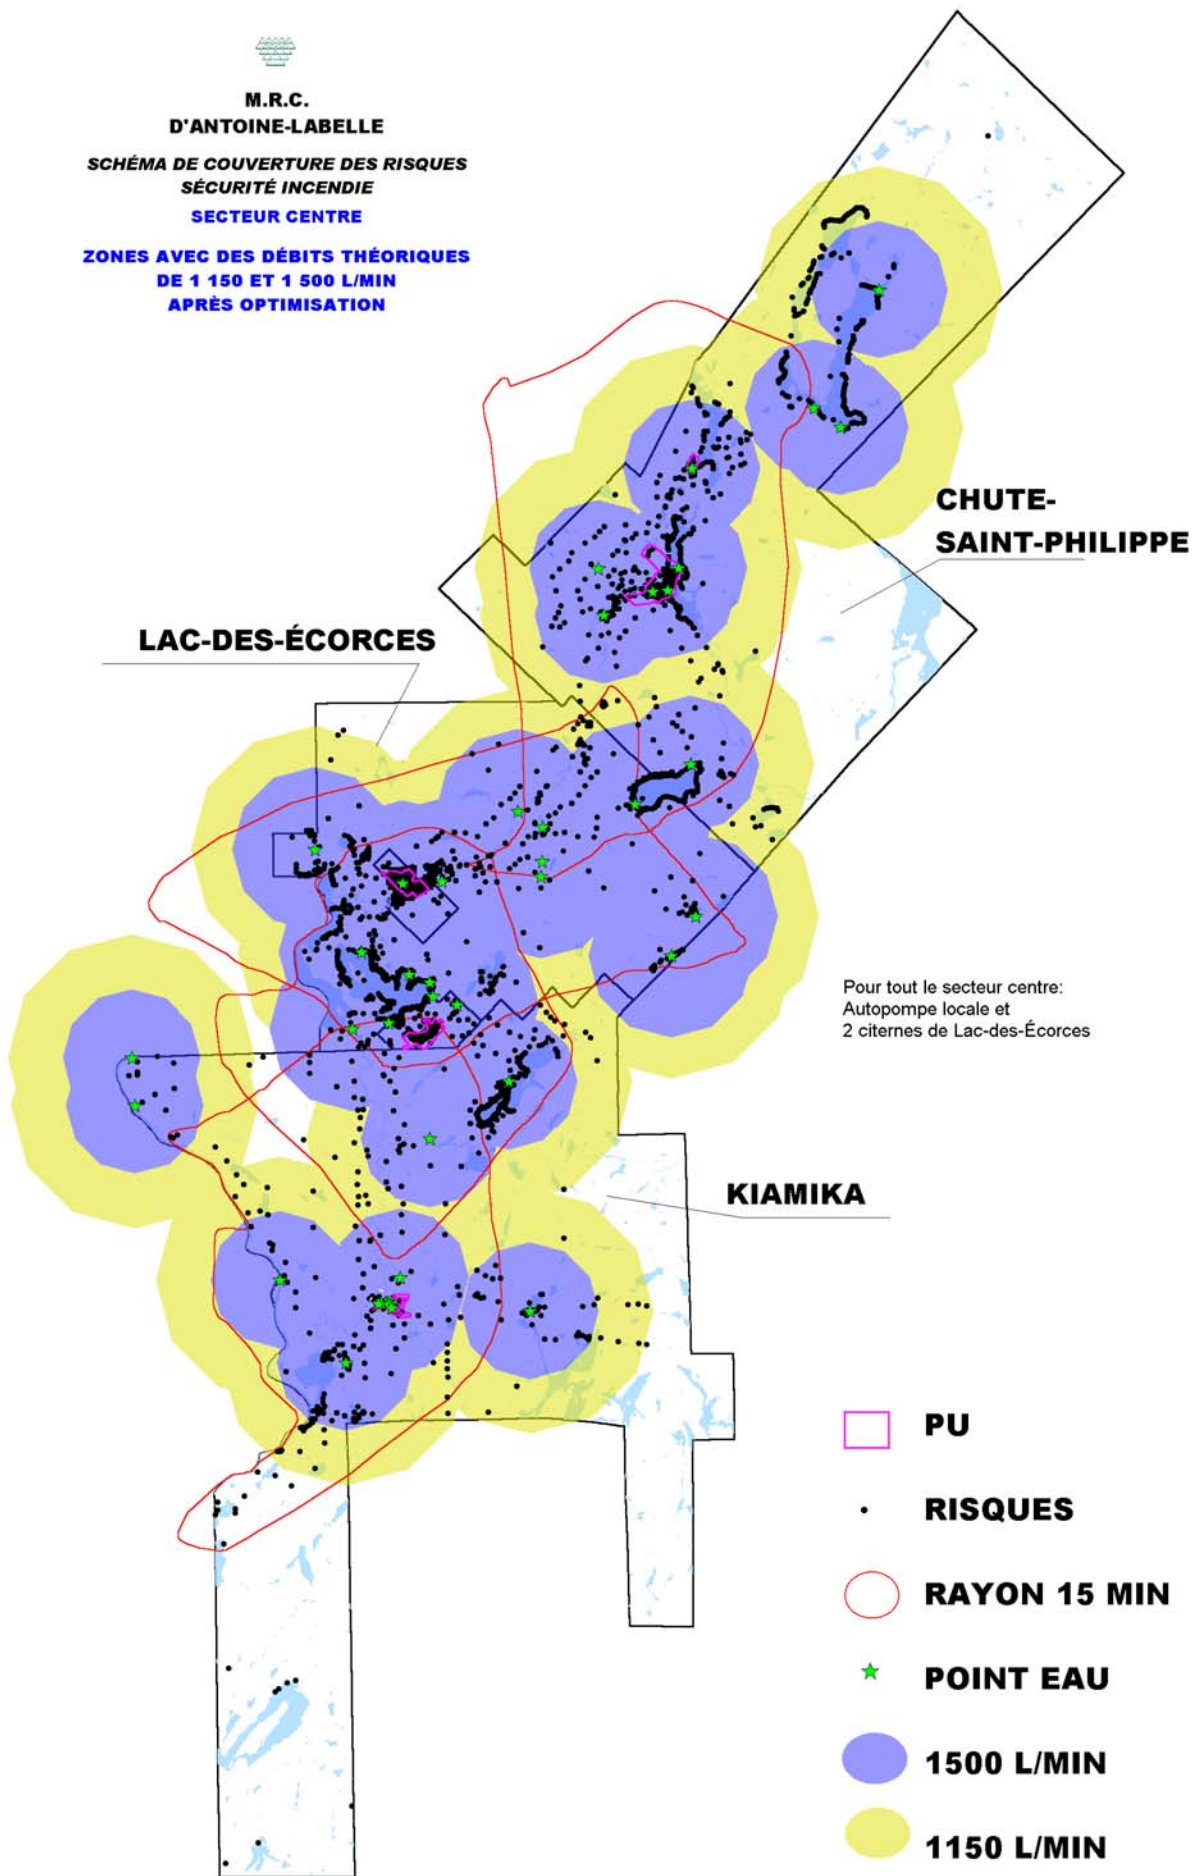

Pour tout le secteur centre:
Autopompe locale et
2 citernes de Lac-des-Écorces

M.R.C. D'ANTOINE-LABELLE
SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
RÉALISÉ PAR GINETTE MANN
SOURCE: ROTO
MARS 2004