




**M.R.C.
 D'ANTOINE-LABELLE**
**SCHEMA DE COUVERTURE DES RISQUES
 SECURITE INCENDIE**
**VILLE DE RIVIERE-ROUGE
 SECTEUR L'ANNONCIATION**
ANALYSE DES RISQUES

AVRIL 2003

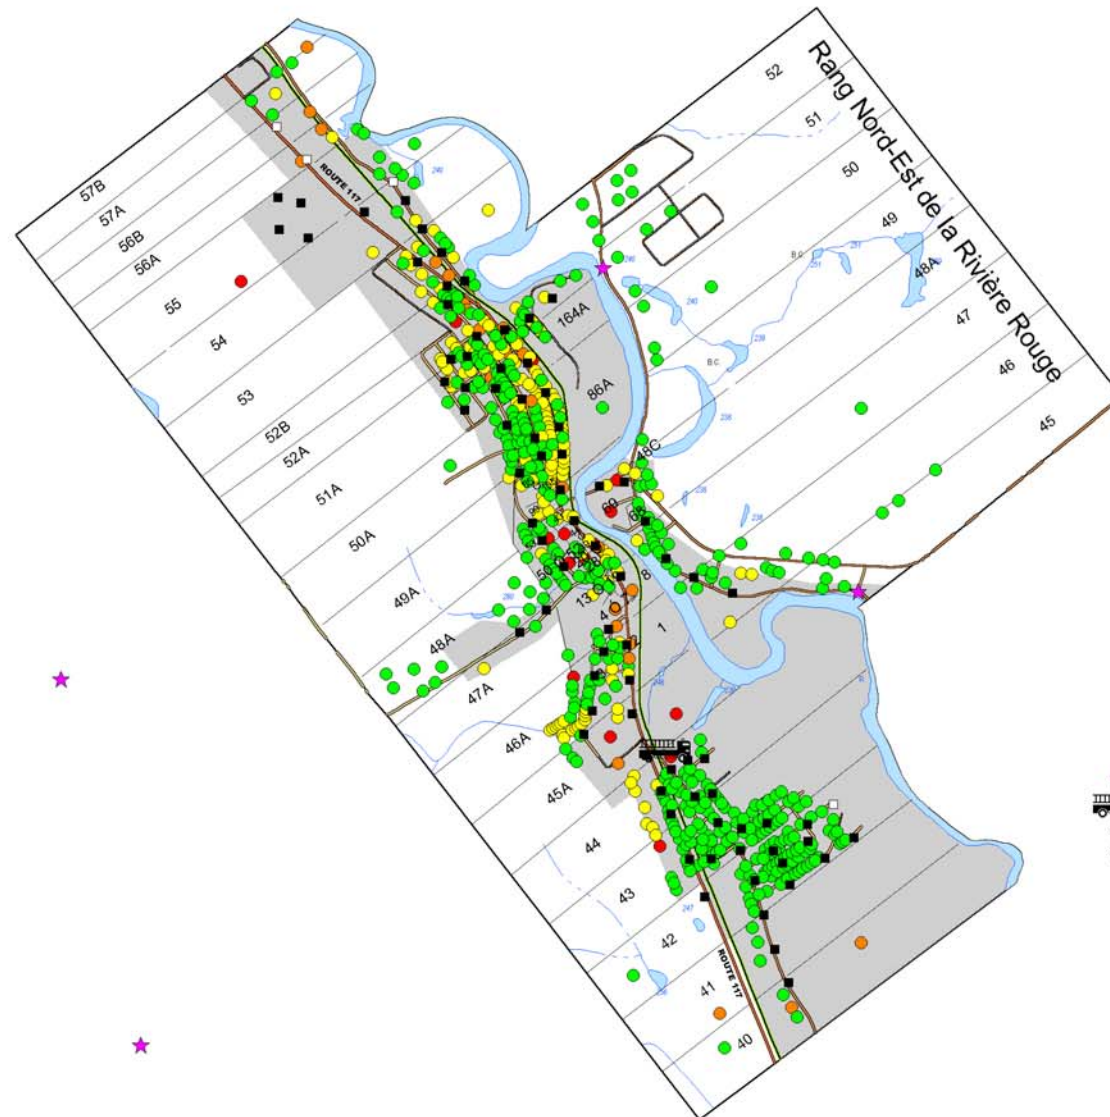

LÉGENDE DES RISQUES

- 1 - Très élevé (15)
- 2 - Élevé (26)
- 3 - Moyen (149)
- 4 - Faible (422)

- ★ POINT D'EAU
-  CASERNE
- ◆ BORNE DE CAPACITÉ SUFFISANTE
- ◇ BORNE DE CAPACITÉ INSUFFISANTE

M.R.C. D'ANTOINE-LABELLE
 SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
 RÉALISÉ PAR GINETTE MANN
 SOURCE: 8070
 ÉCHELLE: 1:20 000
 AVRIL 2003