


M.R.C.  
**D'ANTOINE-LABELLE**  
 SCHEMA DE COUVERTURE DES RISQUES  
 SECURITE INCENDIE  
 SECTEUR VALLÉE DE LA ROUGE  
 ZONES AVEC UN DÉBIT THÉORIQUE  
 DE 1 500 L/MIN  
 AVANT OPTIMISATION

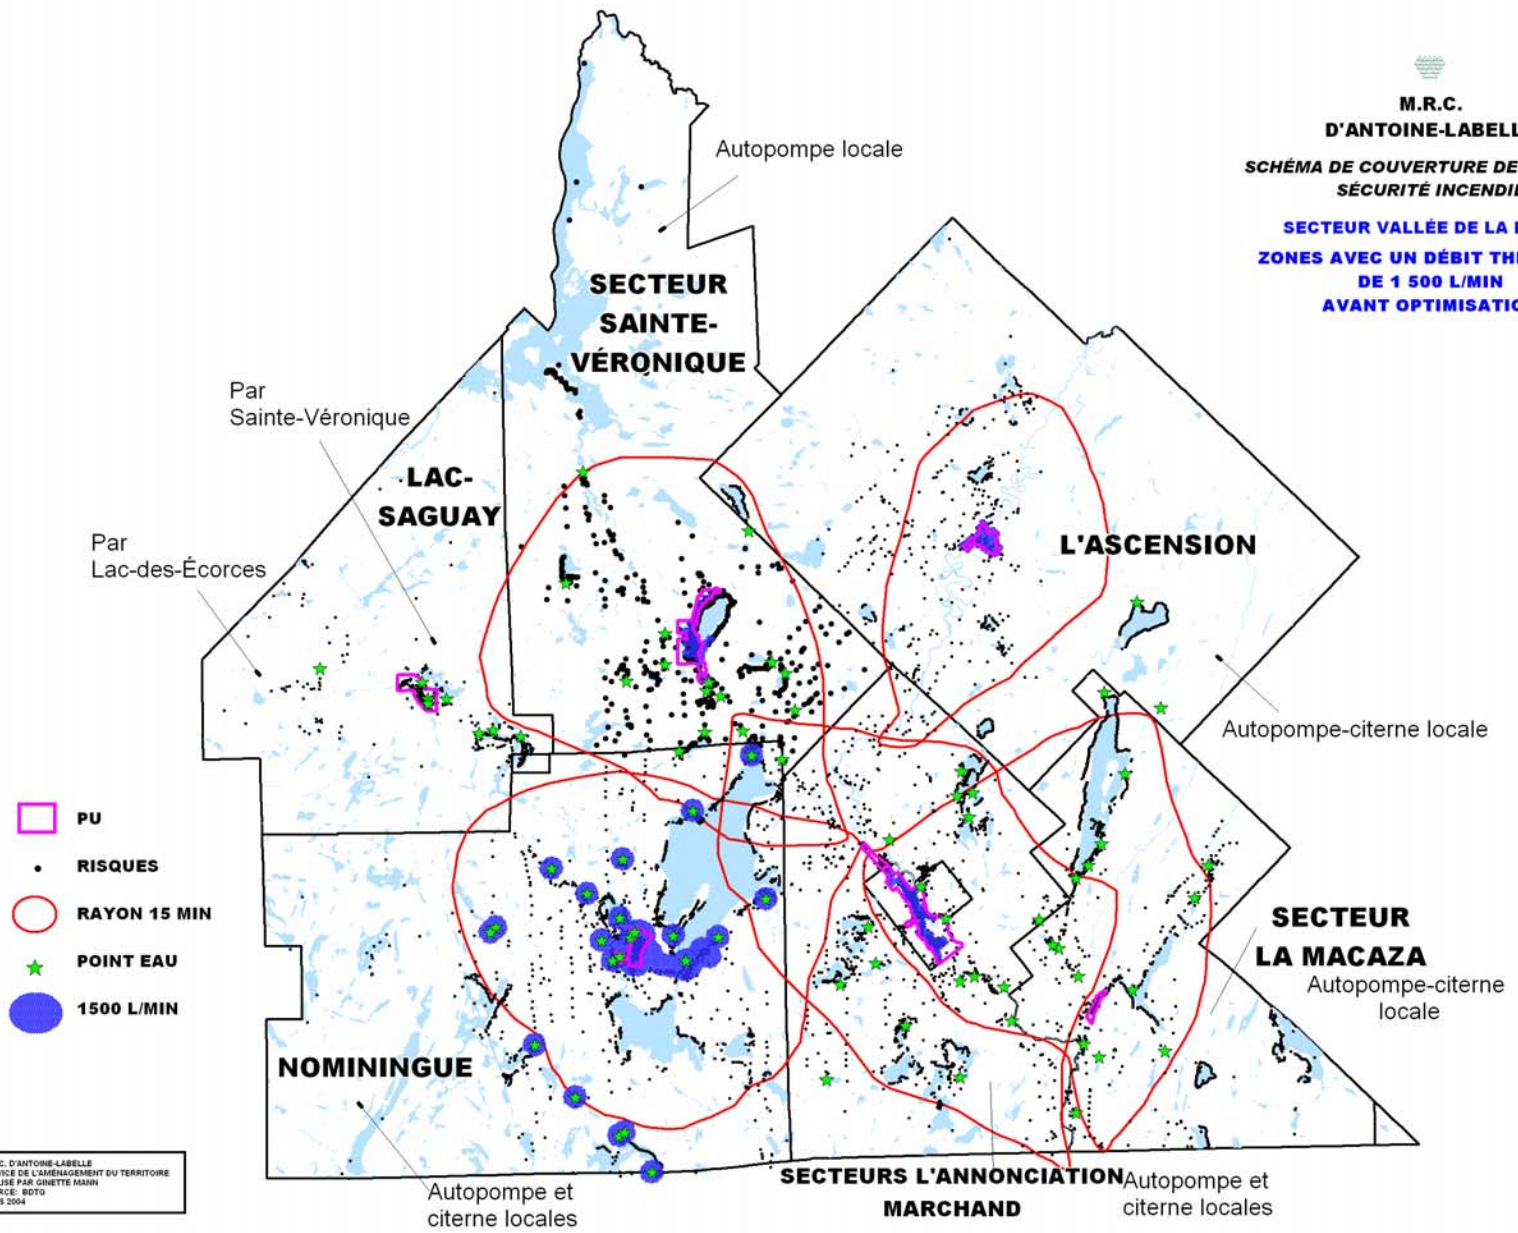

- PU
- RISQUES
- RAYON 15 MIN
- ★ POINT EAU
- 1500 L/MIN

M.R.C. D'ANTOINE-LABELLE  
 SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 RÉALISÉ PAR GINETTE MANN  
 SOURCE: BDTO  
 MARS 2004