




**M.R.C.  
D'ANTOINE-LABELLE**

**SCHÉMA DE COUVERTURE DES RISQUES  
SÉCURITÉ INCENDIE**

**SECTEUR CENTRE**

**ZONES AVEC DES DÉBITS THÉORIQUES  
DE 1 150 ET 1 500 L/MIN  
APRÈS OPTIMISATION**

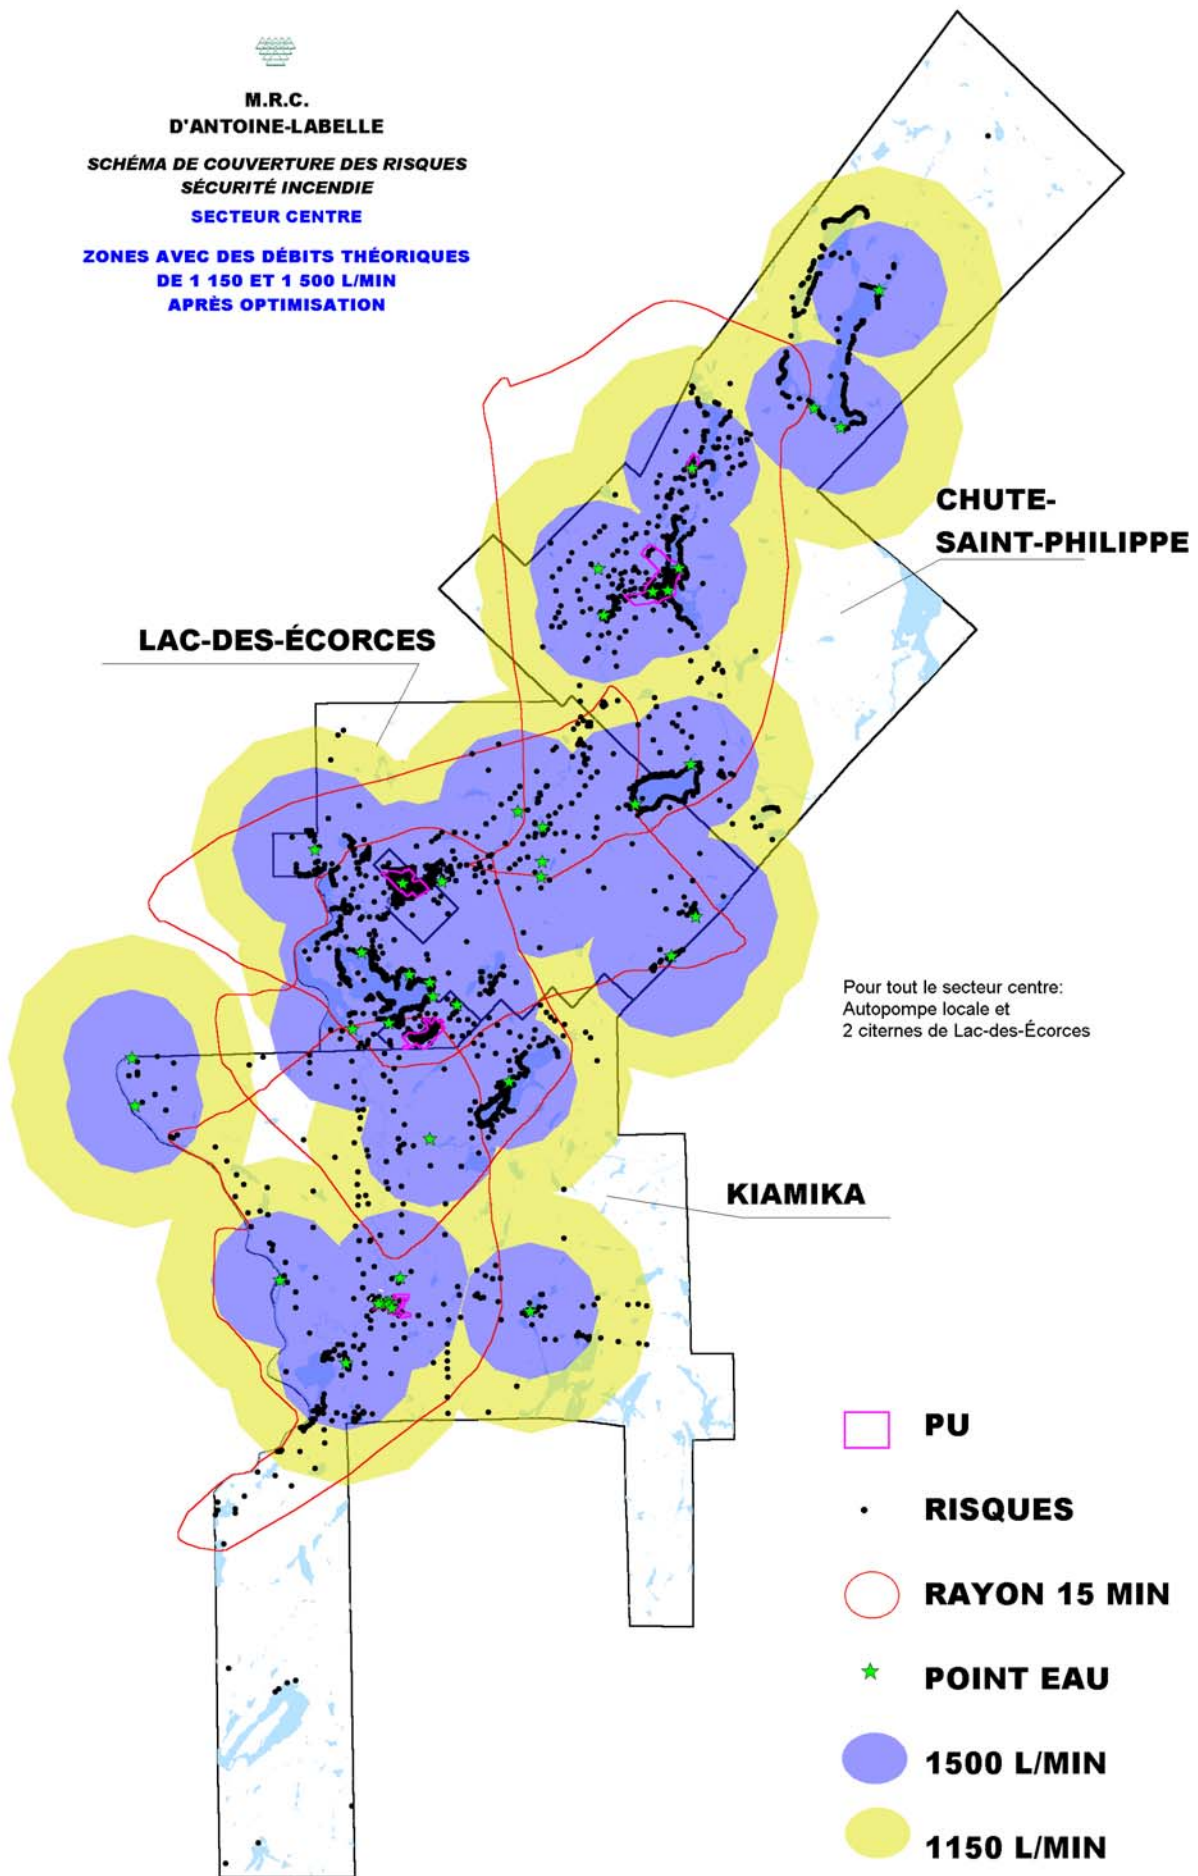

**CHUTE-  
SAINT-PHILIPPE**

**LAC-DES-ÉCORCES**

Pour tout le secteur centre:  
Autopompe locale et  
2 citernes de Lac-des-Écorces

**KIAMIKA**

-  **PU**
-  **RISQUES**
-  **RAYON 15 MIN**
-  **POINT EAU**
-  **1500 L/MIN**
-  **1150 L/MIN**

M.R.C. D'ANTOINE-LABELLE  
SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
RÉALISÉ PAR GINETTE MANN  
SOURCE: ROTO  
MARS 2004