



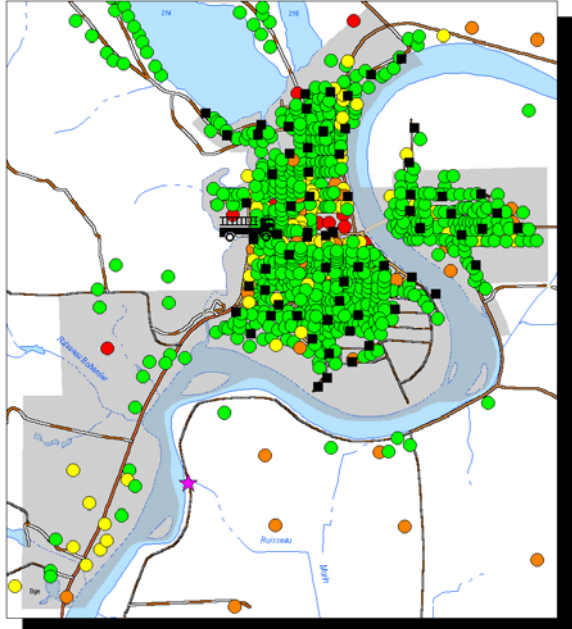

**M.R.C.
 D'ANTOINE-LABELLE**
**SCHEMA DE COUVERTURE DES RISQUES
 SECURITE INCENDIE**
**MUNICIPALITE DE
 FERME-NEUVE**

ANALYSE DES RISQUES

AVRIL 2003

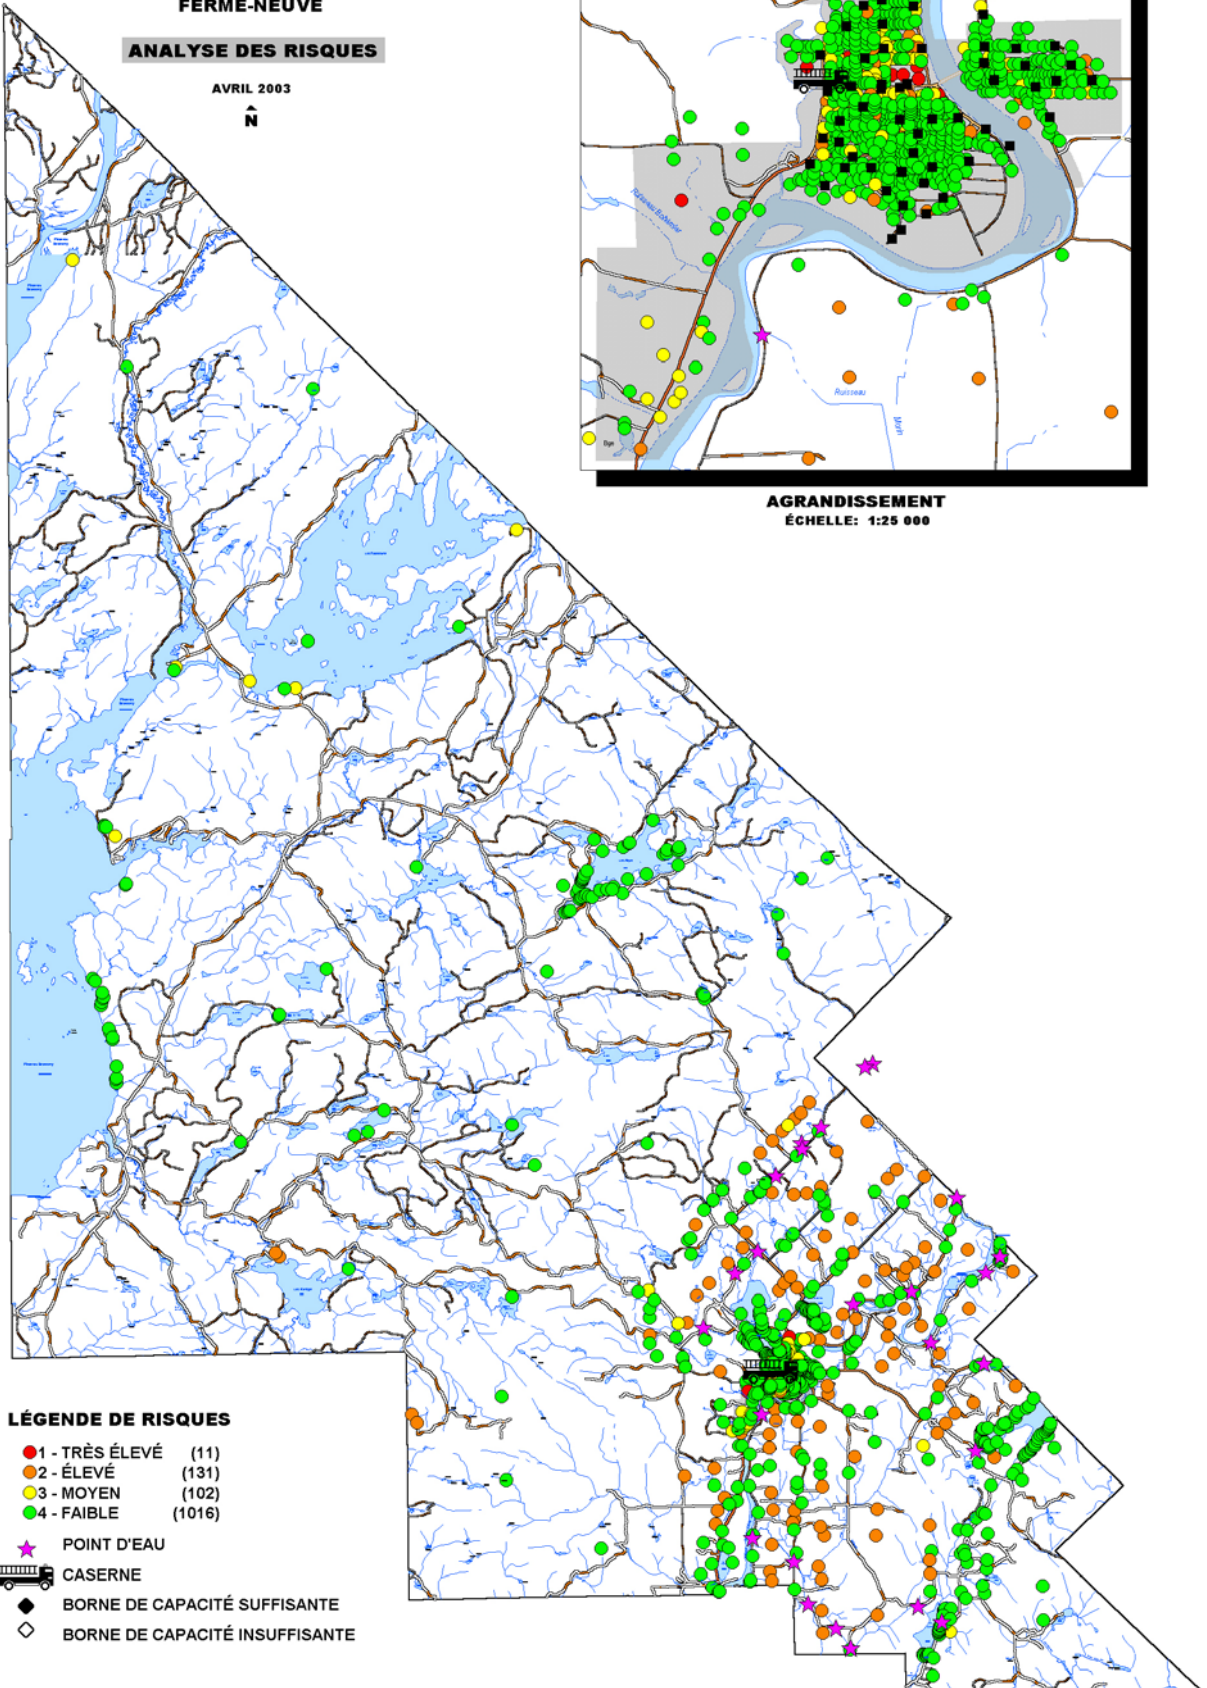

LÉGENDE DE RISQUES

- 1 - TRÈS ÉLEVÉ (11)
- 2 - ÉLEVÉ (131)
- 3 - MOYEN (102)
- 4 - FAIBLE (1016)
- ★ POINT D'EAU
-  CASERNE
- ◆ BORNE DE CAPACITÉ SUFFISANTE
- ◇ BORNE DE CAPACITÉ INSUFFISANTE

M.R.C. D'ANTOINE-LABELLE
 SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
 RÉALISÉ PAR CINETTE MANN
 SOURCE: SOTO
 ÉCHELLE: 1:150 000
 AVRIL 2003